


Datengrundlage: © GeoBasis-DE / LVermGeoRP 2019

Die Eintragungen der Versorgungsträgertrassen wurden aus den zur Verfügung gestellten Bestandsplänen übernommen. Die tatsächliche Lage der Leitungen kann von der in den Plänen dargestellten Lage abweichen. Die genaue Lage und Tiefe der Leitungen sind in jedem Fall durch fachgerechte Erkundungsmaßnahmen (Ortung, Querschläge, Suchschlitze, Handschachtung o. a.) festzustellen. Die Kabelschutzanweisungen sind zwingend zu beachten.

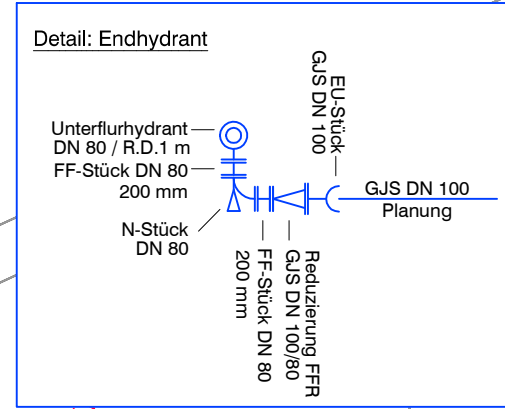

1
DN 800
D=97,55
S=95,75
T=1,80 m

2
DN 800
D=95,51
S=93,71
T=1,80 m

3
DN 800
D=91,77
S=89,97
T=1,80 m

4
DN 800
D=89,70
S=87,90
T=1,80 m

5
DN 1000
D=89,56
S=87,61 (DN 250)
S=87,56 (DN 315)
T=2,00 m

6
DN 1000
D=88,58
S=86,38
T=2,20 m

Funktion
Anschluss
überprüfen!

Funktion der
Anschlüsse
überprüfen!

Funktion der
Anschlüsse
überprüfen!

Anschluss DN 200
für Straßen-
entwässerungs-
leitung vorsehen!


Anschluss
entfällt.
Keine Funktion!

gepl.
Überflurhydrant

Anschluss an
best.
Wasserleitung

Anschluss an
best. Schacht
sohlengleich

Nassau

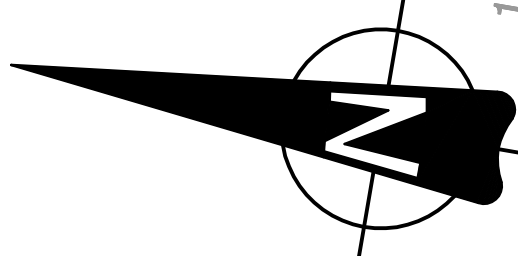


Flur

Eimels-
turm

Am Eimelsturm

Am Eimelsturm

Emser Straße

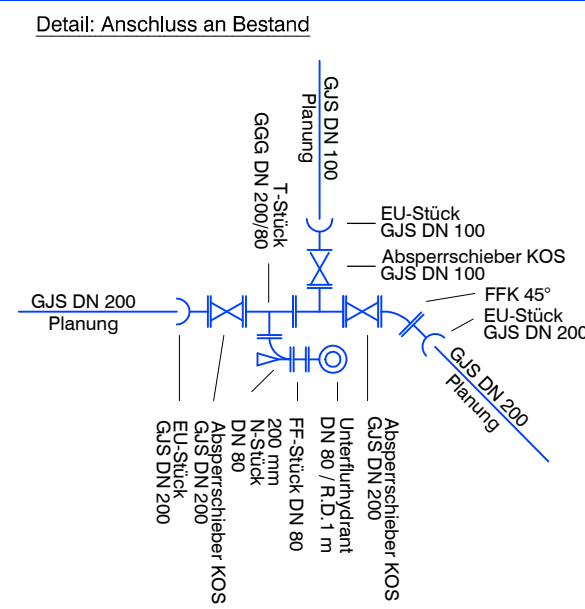

Lage und Tiefe der geplanten Hausanschluss-
leitungen sowie die Anbindungen an die neuen
Leitungen sind mit der Bauleitung abzustimmen.

Lage und Tiefe der bestehenden Hausan-
schlussleitungen sind örtlich festzustellen.
Die Anbindungen an die neuen Leitungen
sind mit der Bauleitung abzustimmen.

Eintragung der Versorgungsträgertrassen
aus zur Verfügung gestellten Bestandsplänen.
Die genaue Lage ist örtlich festzustellen!

Die eingetragenen Höhenangaben wurden aus
den zur Verfügung gestellten Bestandsplänen
entnommen. Bei der Herstellung der
Schachtbauwerke sind diese nochmals zu
überprüfen und ggfls. - nach Absprache mit der
Bauleitung - anzupassen!!!

Der Inhalt dieser Planunterlage ist gemäß
DIN ISO 16016 urheberrechtlich geschützt.

ZEICHENERKLÄRUNG

1919KM001
D= 90,456
S= 89,306

B (FB) DN 300
22,80 m - 88,15 ‰

DN 300 SB
18,67 m - 17,14 ‰

STZ DN 200
29,17 m - 28,21 ‰

von
rechts
von
links

von
rechts
von
links

von
rechts
von
links

von
rechts
von
links

von
rechts
von
links

von
rechts
von
links

von
rechts
von
links

von
rechts
von
links

von
rechts
von
links

von
rechts
von
links

von
rechts
von
links

von
rechts
von
links

von
rechts
von
links

von
rechts
von
links

von
rechts
von
links

von
rechts
von
links

von
rechts
von
links

von
rechts
von
links

von
rechts
von
links

von
rechts
von
links

von
rechts
von
links

von
rechts
von
links

von
rechts
von
links

von
rechts
von
links

von
rechts
von
links

von
rechts
von
links

von
rechts
von
links

von
rechts
von
links

von
rechts
von
links

von
rechts
von
links

von
rechts
von
links

von
rechts
von
links

von
rechts
von
links

von
rechts
von
links

von
rechts
von
links

von
rechts
von
links

Schachtnummer mit Angabe der Deckelhöhe [D],
ankommender und abgehender Rohrsohle [S]

Bestehender Mischwasserkanal mit Einsteigeschacht
(Rohrdurchmesser, Rohrmaterial, Haltungslänge, Gefälle, Fließrichtungsangabe)

Bestehender Regenwasserkanal mit Einsteigeschacht
(Rohrdurchmesser, Rohrmaterial, Haltungslänge, Gefälle, Fließrichtungsangabe)

Bestehender Mischwasserkanal mit Einsteigeschacht entfällt
(Rohrdurchmesser, Rohrmaterial, Haltungslänge, Gefälle, Fließrichtungsangabe)

Bestehender Mischwasserkanal-Hausanschluss
[gemäß TV-Befahrung]

Bestehender Regenwasserkanal-Hausanschluss
[gemäß TV-Befahrung]

Bestehender Straßenentwässerungs-Anschluss
[gemäß TV-Befahrung]

Bestehende Wasserversorgungsleitung

Bestehender Hydrant

Bestehender Absperrschieber

Bestehende Wasserversorgungsleitung entfällt
[Regelschloftiefe 1,40 m / Mindestüberdeckung 1,20 m]

Geplante Wasserversorgungsleitung

Geplanter Überflurhydrant

Geplanter Absperrschieber

Geplante Wasserhausanschlussleitung

Bestehende Gasleitung

Bestehende Stromleitung

Bestehendes Telekommakabel

Dieser Lageplan gilt nur für das
Ausschreibungsverfahren!

INDEX	ART DER ÄNDERUNG	DATUM	NAME
Projekt:	Kanal- und Wasserleitungsbauarbeiten Bereich Dr.-Haupt-Weg / Am Eimelsturm, Stadt Nassau		
Verbandsgemeindewerke BAD EMS - NASSAU	AUSFÜHRUNGSPLANUNG	Maßstab: 1 : 250	
Planbezeichnung: Lageplan 1 - Ausschreibung -	Bearb.: Gez.: Gepr.:	Datum: Pr. Nr.: Anl. Nr.:	20.03.2019 19 048 1
Der Bauherr:	Aufgestellt, den 18.07.2019		